

Padotuskorkeuden alapuoliset viemäröidyt tilat

Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemäriin tulviessa.

Padotuskorkeuden alapuolisia tiloja ei saa viemäröidä viettona kunnalliseen viemäriin.

Padotuskorkeuden alapuolisten tilojen jätevedet tulee pumpata.

Jäteveden virtaaminen takaisin pumppaamoon on estettävä johtamalla paineviemäri padotuskorkeuden yläpuolelle ennen jäteveden johtamista viemäriin.


Padotuskorkeus on ilmoitettu liittämiskohtailmoituksessa eli liitoslausunnossa. Mikäli sitä ei ole erikseen ilmoitettu, on padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemäriin laen tasokorkeus tonttiviläin liittämiskohdassa + 1 m, sekä sekavesiviläinöinnissä ja huleveden viemäröinnissä kadun pinta + 10 cm tonttiviläin liittämiskohdassa.

Kunnallistekniikkaan liittäessä, hule- ja ja perusvesiä ei saa johtaa jätevesiviläiriin.

Hulevedet: Perusvesikaivosta lähtevän putken vesijuoksun ollessa padotuskorkeuden alapuolella, varustetaan salaojien kuivatusputki itsestään toimivalla padotusventtiilillä.

Mikäli liittjä viemäri padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, vesilaitos ei vastaa viemäritulvasta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Kunnallistekniikkaan liittäminen ei edellytä rakentamislupaa. Liittämisessä tulee käyttää pätevää suunnittelijaa tai henkilöä jolla on tehtävään riittävä ammatillinen osaaminen.

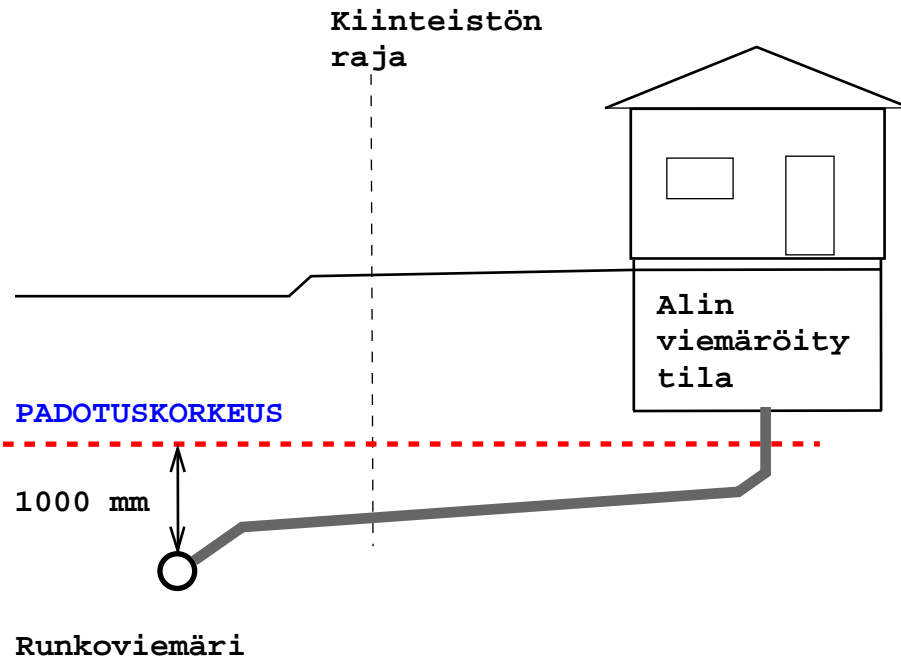

Kuva 1. Padotuskorkeuden määrittely, erillisviemäröinti